



**DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA
LM018HO-100P432-1- LM018HI-100P432-1
UNA ZONA MINI-SPLIT BOMBA DE CALOR**

Proyecto: _____
Ubicación: _____
Numero de Referencia: _____
Designación de Sistema: _____

Ingeniero: _____
Arquitecto: _____
Fecha: _____

CARACTERÍSTICAS

Unidad Externa: **LM018HO-100P432-1**

Unidad Interna: **LM018HI-100P432-1**

Numero de Catalogo Condensadora: **Y8516**

Numero de Catalogo Evaporadora: **Y8515**



- Tubería de cobre de 3 metros incluido

- Arranque automático
- Motor de cuatro velocidades
- Display LED
- Control inalámbrico incluido
- Función 'I Feel'

TUBERIA

Líneas de Refrigeración y pautas de elevación y distancia	
Máximo tiro de tuberías pies. (metros)	82 ft. (25 m)
Elevación máxima - Unidad Externa Debajo/Arriba Pies. (metros)	32.8 ft. (10 m)
Diámetro línea de líquido pulgadas (in.)	1/4"
Diámetro línea de succión pulgadas (in.)	1/2"

GARANTÍA DE PRODUCTO

Cinco años de garantía limitada*

ACCESORIOS OPCIONALES

Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.



**DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA
LM018HO-100P432-1- LM018HI-100P432-1
UNA ZONA MINI-SPLIT BOMBA DE CALOR**

ESPECIFICACIONES UNIDAD EXTERNA

DESEMPEÑO	
Capacidad Enfriamiento (Btu/h)	17,504
EER(W/W)	2.74
SEER(BTUH/W)	/
Capacidad Calefaccion (Btu/h)	17,913
COP	2.97

Volumen de Aire Total Unidad Externa (CFM)	1,059
Rango de Operación de temperaturas	
Enfriamiento	64°F(18°C) - 109°F(43°C)
Calefacción	19°F(-7°C) - 75°F(24°C)

DATOS ELÉCTRICOS	
Fuente Eléctrica (V/Hz/φ)	Suministrado por Unidad Interna
Ampacidad mínima circuito (A)	/
Protección máxima sobre corriente (A)	/
Motor Ventilador Externo RLA (A)	.55
Compresor RLA (A)	7.9
No. of Compressors	1


INFORMACIÓN GENERAL	
(%) Conexión	100%
# Max. # Unidades Internas	1
Nivel de Ruido (dBA)	55
Refrigerante	R-410A
Carga refrigerante (fabrica)	2.98 lbs. 47.6 oz.

DIMENSIONES		
Dimensiones (in)	Alto	21.3
	Ancho	33.4
	Profundo	12.6
Peso con embalaje (lb)		87.1
Peso neto (lb)		81.6

NOTAS

Datos de Capacidad en enfriamiento y calefacción medidos a las siguientes condiciones:
 Enfriamiento: 80°F BS / 67°F BH (Inter), 95°F BS/75°F(Exter)
 Calefacción: 68°F BS / 59°F BH (Inter), 44.6°F BS/ 42.8°F BH (Exter)

DIBUJOS DIMENSIONALES CONDENSADORA - INCHES (MM)

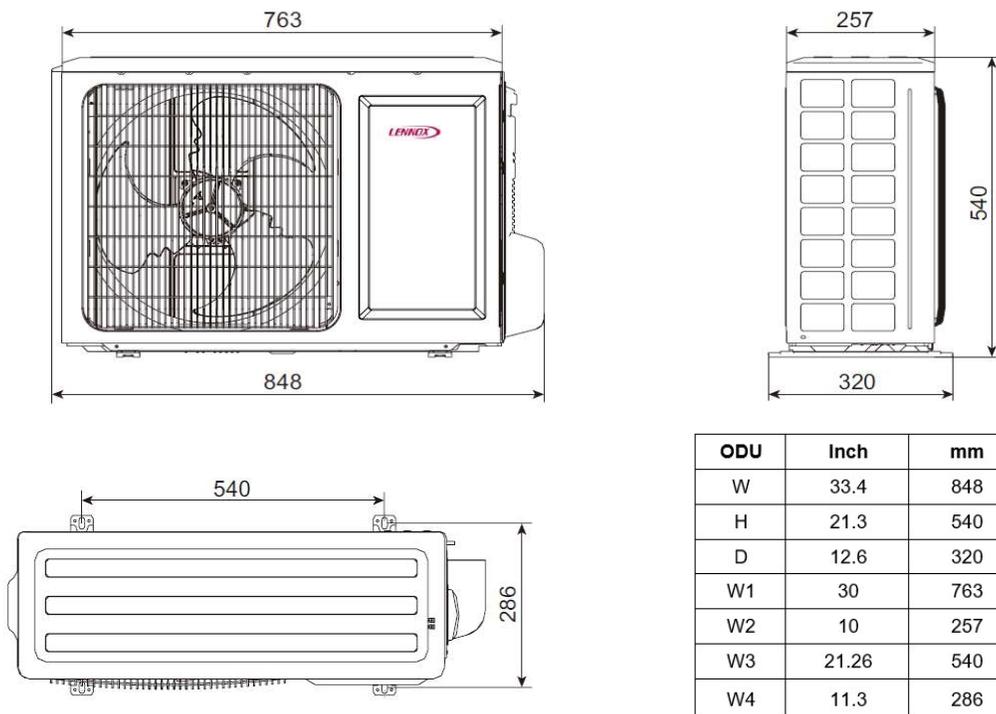

Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.



**DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA
LM018HO-100P432-1- LM018HI-100P432-1
UNA ZONA MINI-SPLIT BOMBA DE CALOR**

ESPECIFICACIONES UNIDAD INTERNA

DESEMPEÑO		
Flujo de Aire (CFM)	Turbo	530
	Alta	500
	Media	441
	Baja	353
Máxima Presión Estática Externa (Pulgadas de Agua)		-
Nivel de ruido (dBA)	Turbo	47
	Alta	44
	Media	41
	Baja	37

DATOS ELECTRICOS

Fuente alimentación (V/Hz/φ)	220/60/1
Amperaje (RLA)	.37
Potencia de salida (W)	35

DIMENSIONES

Dimensiones (in)	Alto	11.8
	Ancho	38.2
	Profundo	8.8
Peso transporte/neto (lb)		29.8/36.4




ESPECIFICACIONES CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

Y6185	
Voltaje suministro	Baterías 2 - AAA (Incluido)
Rango de trabajo	61°F(16°C) - 86°F(30°C)
Rango de recepción máximo	26 ft.(8m)

DISPLAY



DIBUJOS DIMENSIONALES EVAPORADORA - INCHES (MM)

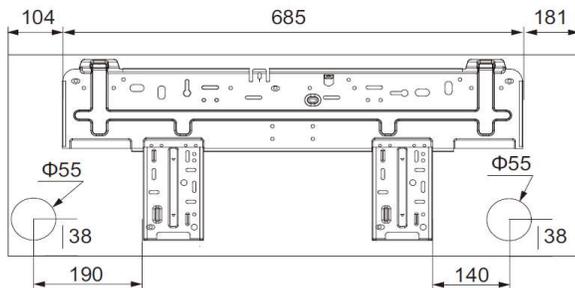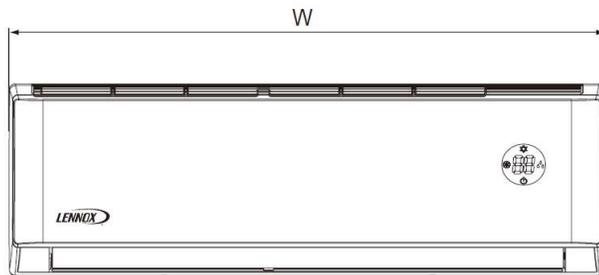

IDU	Inch	mm
W	38.2	970
H	11.8	300
D	8.8	224

Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.